
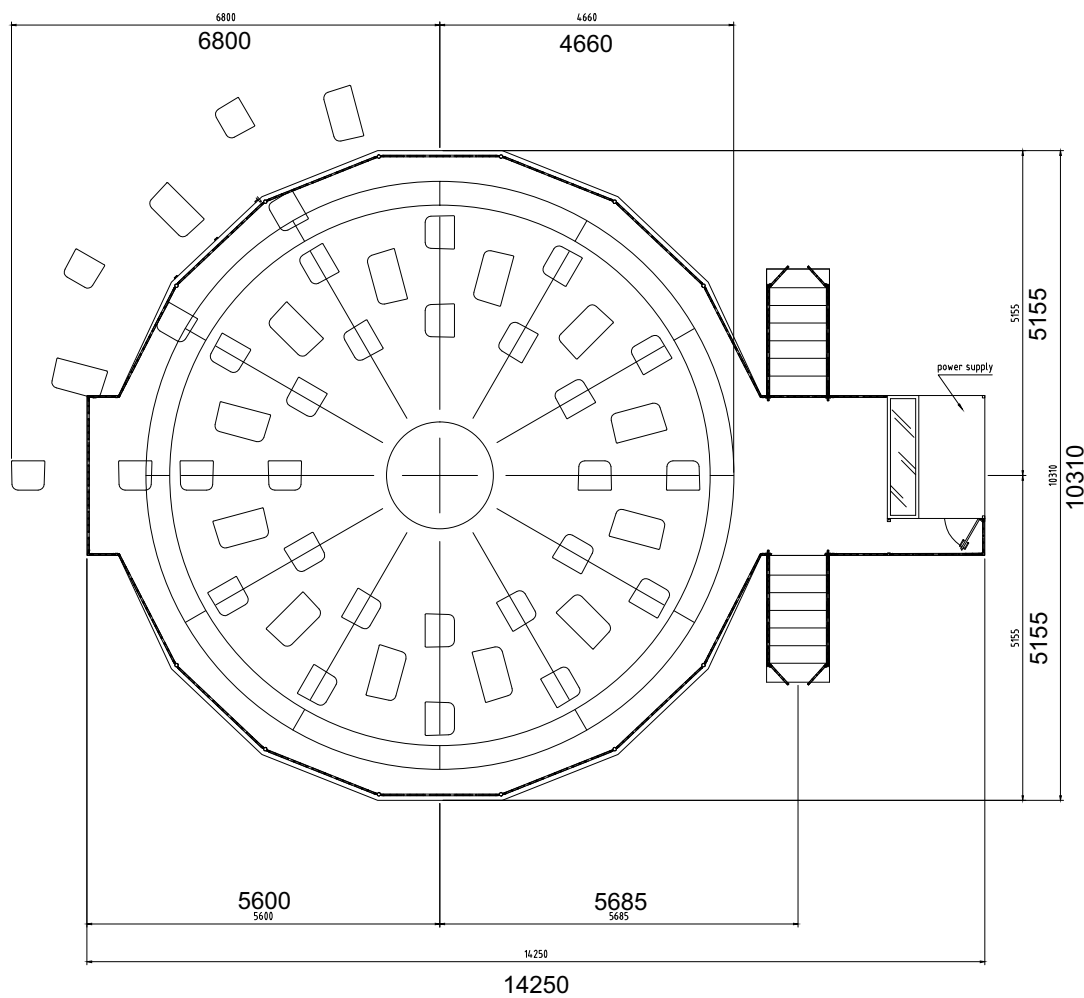


Grundriss

Anschlusswert 38 kW
Absicherung 80 A
Anschluss über 125 A Stecker

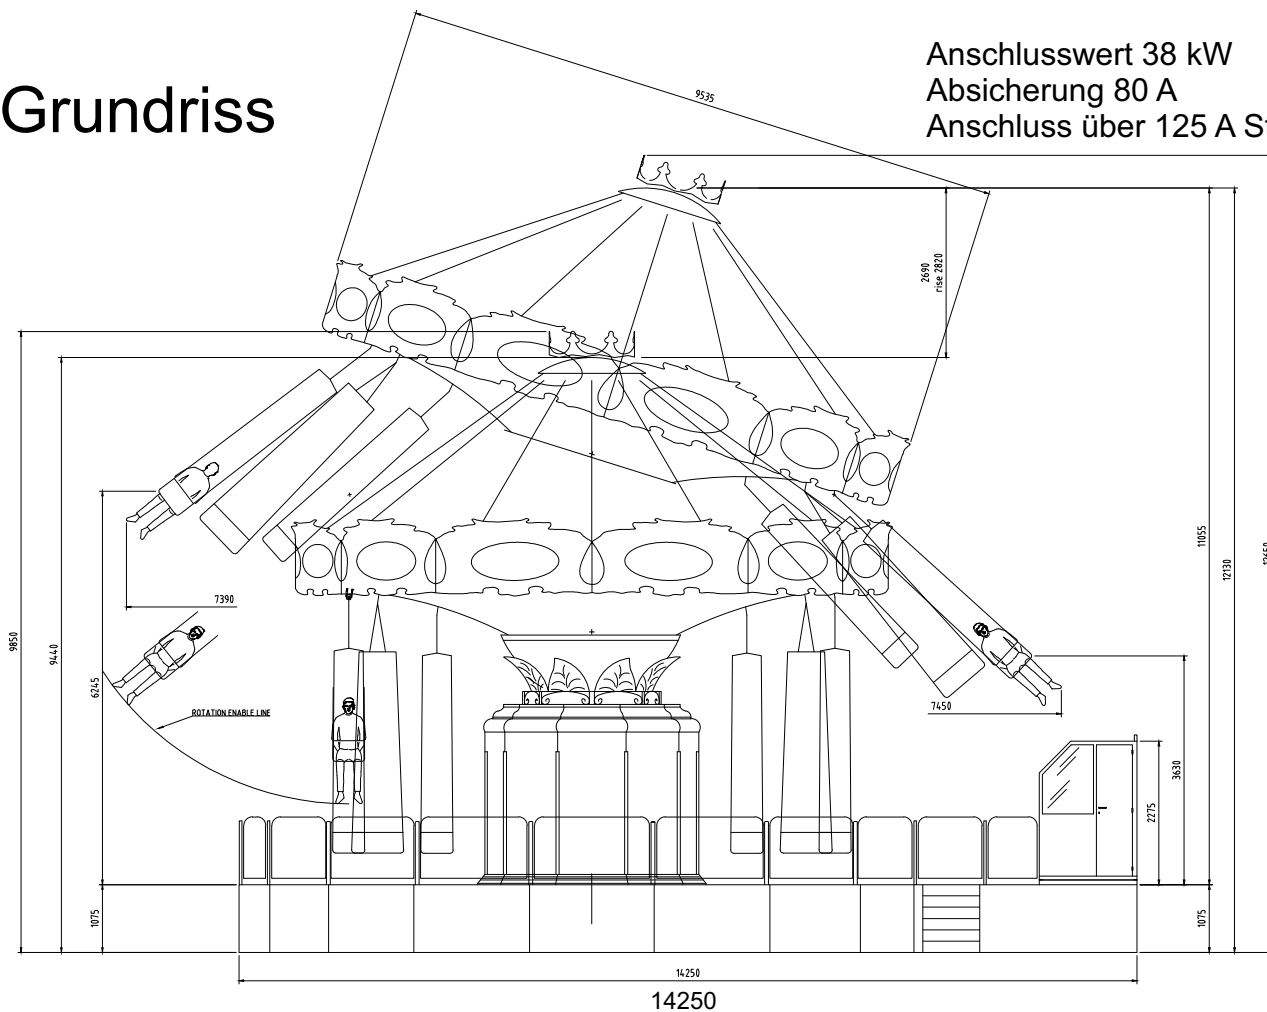

Ausflug

A - minimum Länge	m.18,00
B - minimum Weite	m.17,00
C - minimum Höhe	m.13,00

